

El N321R es un controlador de temperatura para calentamiento o refrigeración, con entrada para sensores de temperatura tipo termistores NTC, Pt100 o Pt1000 con la posibilidad de corrección de errores del sensor (offset). Cada tipo de sensor posee un rango específico de medición de temperatura que debe ser observado por el usuario. El controlador posee una salida de control tipo relé con los contactos Com, NA y NF disponibles. Las características particulares de cada controlador están identificadas en el cuerpo del propio aparato de acuerdo al pedido de compra.

ESPECIFICACIONES

Entrada de Sensor (SENSOR INPUT): La selección es hecha por el usuario en el momento de la compra y se presenta en la parte superior de la caja del equipo. Las opciones son:

- Termistor NTC; Tipo: 10.000 Ω @ 25 °C; Rango de medición - 50 a 120 °C; Precisión de la medida: 0,6 °C; Error máximo del termistor: 0,75 °C. Este error puede ser eliminado a través del parámetro **offset** en la programación del controlador.

Nota: Para la opción termistor NTC, el sensor acompaña el equipo. Su rango de operación se limita a 30 hasta +105 °C. Posee cable de 3 m de longitud, 2 x 0,5 mm, pudiendo ser extendido hasta 200 m.

- Pt100; Tipo: Rango de medición: -50 a 300 °C; α= 0,00385; 3 hilos; Precisión de la medida: 0,7 °C; Conforme norma IEC -751.
- Pt1000; Tipo: Rango de medición: -200 a 530 °C; α= 0,00385; 3 hilos; Precisión de la medida: 0,7 °C.

Resolución de la medida:0,1 °C en el rango de -19,9 a 199,9 °C
1 °C en el resto del rango

Nota: El equipo mantiene su exactitud en todo el rango, aunque no sea posible visualizar todo el rango debido a la baja resolución del display.

Salida 1 (OUTPUT1): Relé SPDT; 1 HP 250 Vca / 1/3 HP 125 Vca (16 A Res.)

Alimentación (POWER SUPPLY): Tensión :100 a 240 Vca/cc (± 10 %)
 Opcionalmente: 12 a 30 Vcc
 Frecuencia:50-60 Hz
 Consumo:5 VA

Dimensiones: Ancho x Altura x Profundidad: 75 x 33 x 75 mm
 Peso: 100 g
 Recorte en el panel: 70 x 29 mm

Condiciones de operación: Temperatura de operación:0 a 40 °C
 Temperatura de almacenamiento:-20 a 60 °C
 Humedad relativa:20 a 85 %

Gabinete en Policarbonato UL94 V-2. Protección: n: IP42, frontal IP65

Conexiones para cables de hasta 4,0 mm

Interface serial no aislada del circuito de entrada.

Interface Aislada del circuito de alimentación, excepto en el modelo con alimentación n 24 V.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La figura abajo indica los terminales de conexión para el sensor, alimentación y salida del Controlador y un ejemplo de encendido.

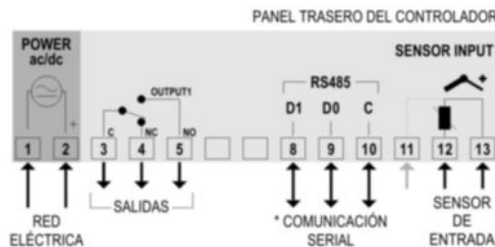


Fig. 01 Conexiones mostradas en la etiqueta del controlador

* El recurso de comunicación serial puede no estar presente en el controlador.

Pt100 deben ser conectados a 3 cables. Para la adecuada compensación de la resistencia del cable, todos los conductores deben tener la misma resistencia eléctrica. Para Pt100 a 2 cables, los terminales 11 y 13 deben ser interligados.

Recomendaciones para la instalación

- Los conductores del sensor de temperatura deben recorrer la planta del sistema separados de los conductores de la salida de control y de alimentación, si es posible en electroductos atornillados.
- La alimentación del controlador debe venir de preferencia de una red propia para instrumentación o de fase diferente de aquella usada por la salida de control.
- Es recomendable el uso de FILTROS RC (47 R y 100 nF, serie) en bobinas de contactoras, solenoides, etc.

OPERACIÓN

Antes del uso el controlador debe ser programado por el usuario. Esta programación consiste en determinar valores a los diversos parámetros que determinan el modo como el controlador irá a trabajar.

Los parámetros de programación están organizados en cuatro grupos o Niveles, llamados niveles de parámetros.

Nivel	Función
0	Medición de Temperatura
1	Ajuste de Setpoint
2	Modo de Operación
3	Calibración

Al encender el controlador, el display (panel frontal) presenta por 1 segundo la versión del equipo. Esta información es importante para eventuales consultas al fabricante. El controlador entonces pasa a presentar el valor de temperatura medida por el sensor. Este es el nivel 0 o nivel de Medición de Temperatura.

Para tener acceso al nivel 1 presionar **[P]** por 1 segundo hasta aparecer el parámetro **[SP]**. Presionar nuevamente **[P]** (toque rápido) para retornar al nivel de medición de temperatura.

Para tener acceso al nivel 2 presionar **[P]** por 2 segundos hasta aparecer el parámetro **[Unit]**. Soltar la tecla **[P]** para permanecer en este nivel. Presionar nuevamente **[P]** (toque rápido) para acceder a los otros parámetros de este nivel. Después del último parámetro el controlador vuelve para el nivel de medición de temperatura.

Para alterar los valores de los parámetros, actuar sobre las teclas **[<]** y **[>]** hasta obtener los valores deseados.

- Notas:**
- 1 La programación es grabada por el controlador cuando este pasa de un parámetro para otro y sólo es considerada como válida. La programación es guardada en memoria permanente, aun cuando falta energía.
 - 2 Si las teclas no son utilizadas por tiempo mayor que 20 segundos, el controlador retorna al nivel de medición, finalizando y grabando la programación hecha hasta el momento

Nivel 1 Nivel de ajuste de Setpoint

En este nivel apenas el parámetro Setpoint (SP) es presentado. El define el valor de temperatura deseado para el sistema. El valor actual de SP es mostrado alternadamente con el parámetro. Para programar el valor deseado actuar en las teclas **[<]** y **[>]**.

[U] Voltage	Pantalla de indicación de la medición de voltaje. Para valores de menos de 150 Vca y más de 254 Vca presenta el mensaje 0. Función disponible sólo para el modelo N321R -NTC-LVD.
[SP] Set Point	Ajuste de la temperatura de control o temperatura de trabajo. Ese ajuste es limitado a los valores programados en [SPL] y [SPH] (ver abajo).

Nivel 2 Nivel de Programación

Presenta secuencia de los demás parámetros que deben ser definidos por el usuario. Los parámetros son mostrados alternadamente con los respectivos valores. Para programar los valores deseados actuar en las teclas **[<]** y **[>]**.

[Unit] Unit	Unidad de Temperatura. Permite al usuario determinar la unidad de presentación de la temperatura medida. 0 Temperatura en grados Celsius. F Temperatura en grados Fahrenheit.
[oFS] Offset	Valor de corrección para la indicación de temperatura. Permite al usuario realizar pequeños ajustes en la indicación de temperatura procurando corregir errores de medición que aparecen, por ejemplo, en las sustituciones del sensor de temperatura tipo NTC.
[SPL] SP Low Limit	Límite inferior del setpoint: valor mínimo que puede ser utilizado para la programación del setpoint. Debe ser programado con valor obligatoriamente menor que [SPH] .
[SPH] SP High Limit	Límite superior del setpoint: valor máximo que puede ser utilizado para la programación del setpoint. Debe ser programado con valor mayor que [SPL] .
[HYS] Hysteresis	Histeresis de control: Diferencial entre el punto de enchufar y desenchufar el relé de la salida de control. En grados.
[oFt] Off time	Define el menor tiempo apagado para la salida de control. Una vez que la salida de control es apagada, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento programar cero. Valor en segundos, de 0 a 999 s.
[ont] on time	Define el menor tiempo encendido para la salida de control. Una vez que la salida de control es encendida, ella se mantendrá en este estado en el mínimo durante el tiempo programado en este parámetro. Utilizado típicamente para aumentar la vida útil del compresor en sistema de refrigeración. Para aplicaciones en calentamiento programar cero. Valor en segundos, de 0 a 999 s.
[dLY] Delay	Tiempo de retardo para el inicio del control. Después del controlador ser enchufado, la salida de control sólo es encendida cuando transcurrido el tiempo programado en este parámetro. Utilizado en grandes sistemas de refrigeración para impedir accionamientos simultáneos de compresores al volver la energía. Valor en segundos, de 0 a 250 s.

dfb Defrost Interval Base	Base de tiempo para dfc : 0 Segundos 1 Minutos 2 Horas
dfb Defrost Time Base	Base de tiempo para dfc : 0 Segundos 1 Minutos 2 Horas
dfi Defrost interval	Intervalo entre deshielos. Ajustable entre 0 y 999 segundos/minutos/horas, conforme base de tiempo especificada.
dfE Defrost time	Duración del deshielo. Ajustable entre 1 y 999 segundos/minutos/horas, conforme base de tiempo especificada.
dfh Defrost hold	Permite mantener inalterada la indicación de temperatura durante el tiempo de deshielo, m s el tiempo definido en este parámetro. 0 Permite actualización de la indicación en deshielo; 1 a 250 Tiempo (segundos/minutos/horas) además del deshielo que la indicación de temperatura permanece inalterada.
CPE Compressor Protect	Permite la protección del compresor por la supervisión del voltaje. Si el voltaje de red no está entre los SetPoints CPL y CPH . 0 Desactiva la protección del compresor. 1 Permite la protección del compresor. Función disponible sólo para el modelo N321R -NTC-LVD.
CPT Compressor Protect Time	Determina un retraso en el cerramiento del compresor cuando las actividades de protección del compresor por la supervisión del voltaje. Intervalo de tiempo ajustable entre ajustable entre 5 a 30 segundos. Función disponible sólo para el modelo N321R -NTC-LVD.
CPL CP Low Limit	Límite inferior de voltaje utilizado por la protección del compresor. Valor mínimo de tensión que puede funcionar el compresor. Parámetro ajustable entre 150 a 254 Vca debe ser obligatoriamente 5 Vca menos que el valor fijado en el límite superior (CPH). Función disponible sólo para el modelo N321R -NTC-LVD.
CPH CP High Limit	Límite superior de voltaje utilizado por la protección del compresor. Valor máximo de tensión que puede funcionar el compresor. Parámetro ajustable entre 150 a 254 Vca debe ser obligatoriamente 5 Vca mayor que el valor fijado en el límite inferior (CPL). Función disponible sólo para el modelo N321R -NTC-LVD.
Rdd Address	Los controladores que han incorporado la interfaz de comunicación serial RS485 presentan el parámetro Rdd en su nivel de programación. En este parámetro el usuario define una dirección de comunicación para cada elemento de la red. La dirección definida debe estar entre 1 y 247.

Nivel 3 - Nivel de Calibración

El controlador sale de fábrica calibrado. Cuando es necesaria una recalibración, ésta debe ser realizada por profesional especializado.


Para acceder a este nivel la tecla **P** debe ser presionada por **m** **s** de **3 segundos**. En este nivel se encuentran los parámetros de protección de configuración.

En caso de encender accidentalmente, pasar por todos los parámetros sin cambiarlos, hasta que el controlador retorne la pantalla de medición.


PRS	Password - Parámetro donde se configura una contraseña para realizar alteraciones en los demás parámetros.
CLL	Calibration Low - Calibración del offset de la escala de medida. Ajuste del valor inferior del rango de medición del sensor.


CAH	Calibration High - Calibración de la ganancia de la escala de medida. Ajuste del valor superior del rango de medición del sensor.
UoL	Voltage Calibration - Desplazamiento de ajuste para calibrar la indicación de voltaje Disponible sólo para el parámetro metro de plantilla N321R -NTC-LVD.
CJL	Cold Junction Calibration - Calibración de offset de juntas frías. Sólo disponible para termopares.
FAC	Factory Calibration - Retoma la calibración original del controlador. Al ser alterado de 0 para 1 , la calibración original se superpone a todas las alteraciones de calibración anteriormente realizadas.
PrE	Protection - Define los niveles de parámetros protegidos.
PRC	Password Change - Parámetro que permite la alteración de la contraseña actual. Permite definir como contraseña a un número entre 1 y 999.
Sn2	Serial number - Muestra la primera parte del número de serie electrónico del controlador.
Sn1	Serial number - Muestra la segunda parte del número de serie electrónico del controlador.
Sn0	Serial number - Muestra la tercera parte del número de serie electrónico del controlador.

FUNCIONAMIENTO

El controlador acciona la salida de control para llevar la temperatura del sistema hasta el valor definido por el usuario en el parámetro Setpoint. En el panel frontal del controlador el se-alizador  enciende cuando la salida de control es enchufada.

El proceso de DESHIELO en este controlador acontece por la parada de compresores. En intervalos de tiempo definidos por el usuario, el controlador apaga la salida de control iniciando el deshielo. La salida de control permanece apagada por tiempo también definido por el usuario. Durante el deshielo la temperatura indicada puede ser impedida de sufrir actualización conforme programación del parámetro **dfh**.

Los parámetros **dfi** y **dfE** definen, respectivamente, el intervalo entre un deshielo y otro y el tiempo de duración del deshielo. En el panel frontal del controlador el se-alizador  enciende cuando el controlador está en un evento de deshielo.

Deshielo manual: la tecla  permite iniciar o interrumpir el deshielo. Presionando esa tecla por lo menos 1 segundo forzamos el controlador entrar en deshielo, Si se encuentra en descongelar, forzamos su final.

PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El sistema de protección de la configuración tiene por objetivo impedir alteraciones indeseadas en los parámetros del controlador y consecuentemente, en su modo de funcionamiento. Este sistema es compuesto por dos parámetros que definen el grado de protección deseado, pudiendo ser total o parcial.

Parámetros que definen la protección:

PRS: Parámetro donde se configura una contraseña para realizar alteraciones en los demás parámetros.

PrE: Define los niveles de parámetros protegidos.

1 - Solamente el nivel de calibración es protegido (opción de la configuración de fábrica);

2 - Los niveles de **calibración** y **configuración** son protegidos;

3 - Todos los niveles son protegidos, **calibración**, **configuración** y **SP**;

PRC Parámetro que permite la alteración de la contraseña actual. Permite definir como contraseña a un número entre 1 y 999.

Funcionamiento de la protección de la configuración

El parámetro **PRS** aparece en el inicio del nivel que está protegido. Si el usuario no entra una contraseña correctamente o simplemente pasar por este parámetro, los parámetros de los niveles protegidos podrán solamente ser visualizados.

Notas importantes:

1- Si el usuario inserta una contraseña incorrecta por **cinco** veces consecutivas, el equipamiento impide nuevas tentativas por 10 minutos. Cuando el usuario no recorda su contraseña actual, podrá insertar una **contraseña maestra** que permite **apenas** definir una nueva contraseña.

2- El equipamiento sale de fábrica con la contraseña **111**.

CONTRASEÑA MAESTRA

La contraseña maestra, que permite al usuario definir una nueva contraseña para el controlador, utiliza el número de serie de este equipamiento. La misma está compuesta de la siguiente forma:

[1] + [mayor número de SN2] + [mayor número de SN1] + [mayor número de SN0]

La contraseña maestra de un equipamiento con número de serie 987 123 465 es: **1 9 3 6**

Pues: **1 + Sn2 = 987; Sn1 = 123; Sn0 = 465 >> 1 + 9 + 3 + 6**

Como utilizar la contraseña maestra



1- Inserta la contraseña maestra en el parámetro **PRS**.

2- En el parámetro **PRC** inserta una nueva contraseña a cualquier, diferente de cero (0).

3- Utilice la nueva contraseña.

INDICACIÓN DE ERROR

El controlador presenta en el **display** mensajes que corresponden a problemas relacionados a la medición de temperatura. Siempre que presentados, inmediatamente el relé de la salida de control es desenchufado.

	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura medida sobrepasa límite superior del rango. Sensor Pt100 o Pt1000 roto. NTC en cortocircuito.
	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura medida sobrepasa límite inferior del rango. Sensor Pt100 o Pt1000 en cortocircuito. NTC roto.

PROTECCIÓN DE COMPRESOR (N321R-NTC-LVD)

El Controlador constantemente monitorea el voltaje de red eléctrica y apaga el compresor si esta tensión no está dentro de los límites. Estos límites se definen en los parámetros **CPL** y **CPH**, ajustable entre 150 y 254 Vca. Además de cerrar el compresor, el controlador pasa la señal en la pantalla esta aparición: Activa o desactiva la indicación del valor de voltaje medido con el valor de la temperatura.

Cuando la tensión sobrepase los límites (inferior a 150 Vca y superior a 254 Vca) las señales indican la temperatura alternando mensaje **0**.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com/garantia.